



TDR

- Té à 90° rectangulaire en acier galvanisé
- Classement au feu A1 selon l'arrêté du 21 Novembre 2002

Utilisation

- Réalisation de réseaux de ventilation ou de climatisation
- Étanchéité à l'air suivant NF EN 1507 : Hors classe

Accessoires

- Mastic acrylique **EOCRYL M1**
- Pince de serrage pour cadre **SKC**
- Joint mousse adhésivé sur une face **GAS-M1**
- Boulons M8

Variantes

- Étanchéité à l'air suivant NF EN 1507 : C

Composition

MATÉRIAU

- Tôle d'acier galvanisé

RACCORDEMENT

- Cadre de gaine libre (20, 30 ou 40 mm) : CL
- Cadre de gaine fixe (20, 30 ou 40 mm) : CM
- Bout lisse (sans cadre) : BL
- Fond de gaine libre : FL
- Fond de gaine fixe : FD
- Bord tombé : BT

Section	Largeur de cadre
$S \leq 600 \times 600 \text{ mm}$	20
$600 \times 600 \text{ mm} < S \leq 1000 \times 1000 \text{ mm}$	30
$S > 1000 \times 1000 \text{ mm}$	40

Accessoires



EOCRYL M1
Mastic acrylique



SKC
Pince de serrage




GAS-M1
Joint mousse



Boulons
Boulon

TDR : Té à 90°

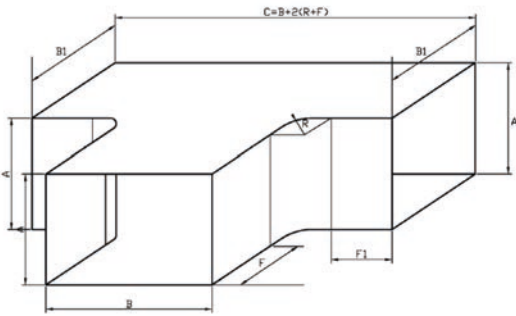

Utilisez les abréviations suivantes pour compléter les colonnes Raccord 1, Raccord 2 et Raccord 3 :

- **CL** : Cadre de gaine libre (20, 30 ou 40 mm)
- **CM** : Cadre de gaine fixe (20, 30 ou 40 mm)
- **BL** : Bout lisse (sans cadre)
- **FL** : Fond de gaine libre
- **FD** : Fond de gaine fixe
- **BT** : Bord tombé (précisez la largeur du bord)

Remarque : en standard F = F1 = 50 mm et R = 150 mm

Section	Largeur de cadre
S ≤ 600 x 600 mm	20
600 x 600 mm < S ≤ 1000 x 1000 mm	30
S > 1000 x 1000 mm	40

Repère	A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	R (mm)	F (mm)	F1 (mm)	Raccord 1	Raccord 2	Raccord 3	Quantité

